

Varianten in der engeren Auswahl

Südverbreiterung

Bestand

Variante 1


- Südverbreiterung mit geringstem Eingriff Nordseite – Teilrückbau der linksrheinischen Vorlandbrücke

Variante 2

- Südverbreiterung mit geringstem Eingriff Südseite – Teilrückbau der linksrheinischen Vorlandbrücke

Variante 3

- Südverbreiterung mit voller Seitenlage Süd der RF BN-Beuel (kein Teilrückbau Vorlandbrücke)

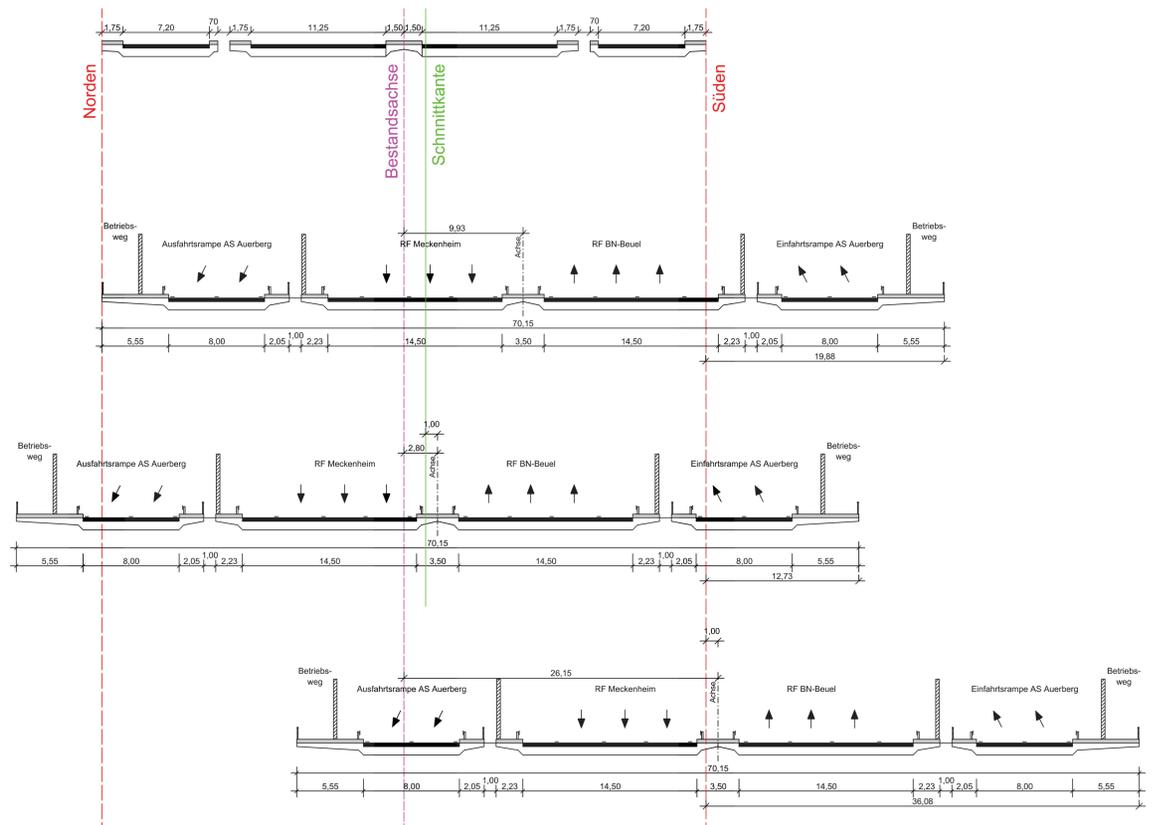

Temporäre Seitenlage

Im Zuge der Planungen werden auch die temporäre Seitenlage mit anschließendem Verschiebung in den Endzustand berücksichtigt. Dies ist nur im Bereich der Strombrücke sinnvoll.

Bestand

Variante a

- kein Verschiebung

Variante b

- temporäre Seitenlage der Strombrücke und Verschiebung in den Endzustand

